

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: MV/1-24R09

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

NERONE V2 MV

(da diametro 120 a diametro 200 mm)

2. Uso previsto

Sistema camino rigido monoparete in Acciaio alluminato verniciato nero usato per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno.

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+/4

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 1856-2:2009

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. Prestazione dichiarata

Nerone V2 MV [sistema camino rigido mono parete acciaio alluminato verniciato nero]

Designazione 1 senza elastomero di tenuta:

con curva ispezionabile 90°: T450 N1 D V2 L05120 G800M

Designazione 2 senza elastomero di tenuta:

con curva ispezionabile 87°: T450 N1 W V2 L05120 G800M

MV/1-24R09

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	120 ÷ 200 [mm]	EN 1856-2:2009
Spessore totale	2 mm	
Materiale isolante	Non presente	
Coefficiente di rugosità	1mm Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	Ø120: 436kg - Ø160: 358kg - Ø200: 188kg	
Resistenza compressione supporti	NPD	
Resistenza alla trazione	NPD	
Installazione non verticale (massimo 90°)	Ø120 ÷ Ø160: 1,5m Maggiore Ø160 1,0m	
Resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	
Tenuta ai fumi	N1	
Resistenza termica rif. a 200°C nominali	0.0m²K/W	
Classe di temperatura	Designazione 1 ÷ 2 T450	
Resistenza al fuoco	G800M	
Resistenza al fuoco da fuliggine	G800M	
Durabilità ai vapori condensati	Designazioni 1: D Designazioni 2: W	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Durabilità al gelo e disgelo	Passa	

Nota Bene: In caso di incendio da fuliggine, tutti gli elementi del canale da fumo devono essere sostituiti. L'incendio da fuliggine oltre a compromettere la struttura del condotto, fa perdere al condotto la resistenza alla corrosione prevista dalla classe V2.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.


Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio

MV/1-24R09

APPENDICE “B”

**DICHIARAZIONE DELLE RESISTENZE MECCANICHE PER IL
PRODOTTO – NERONE V2 MV (senza guarnizione)**

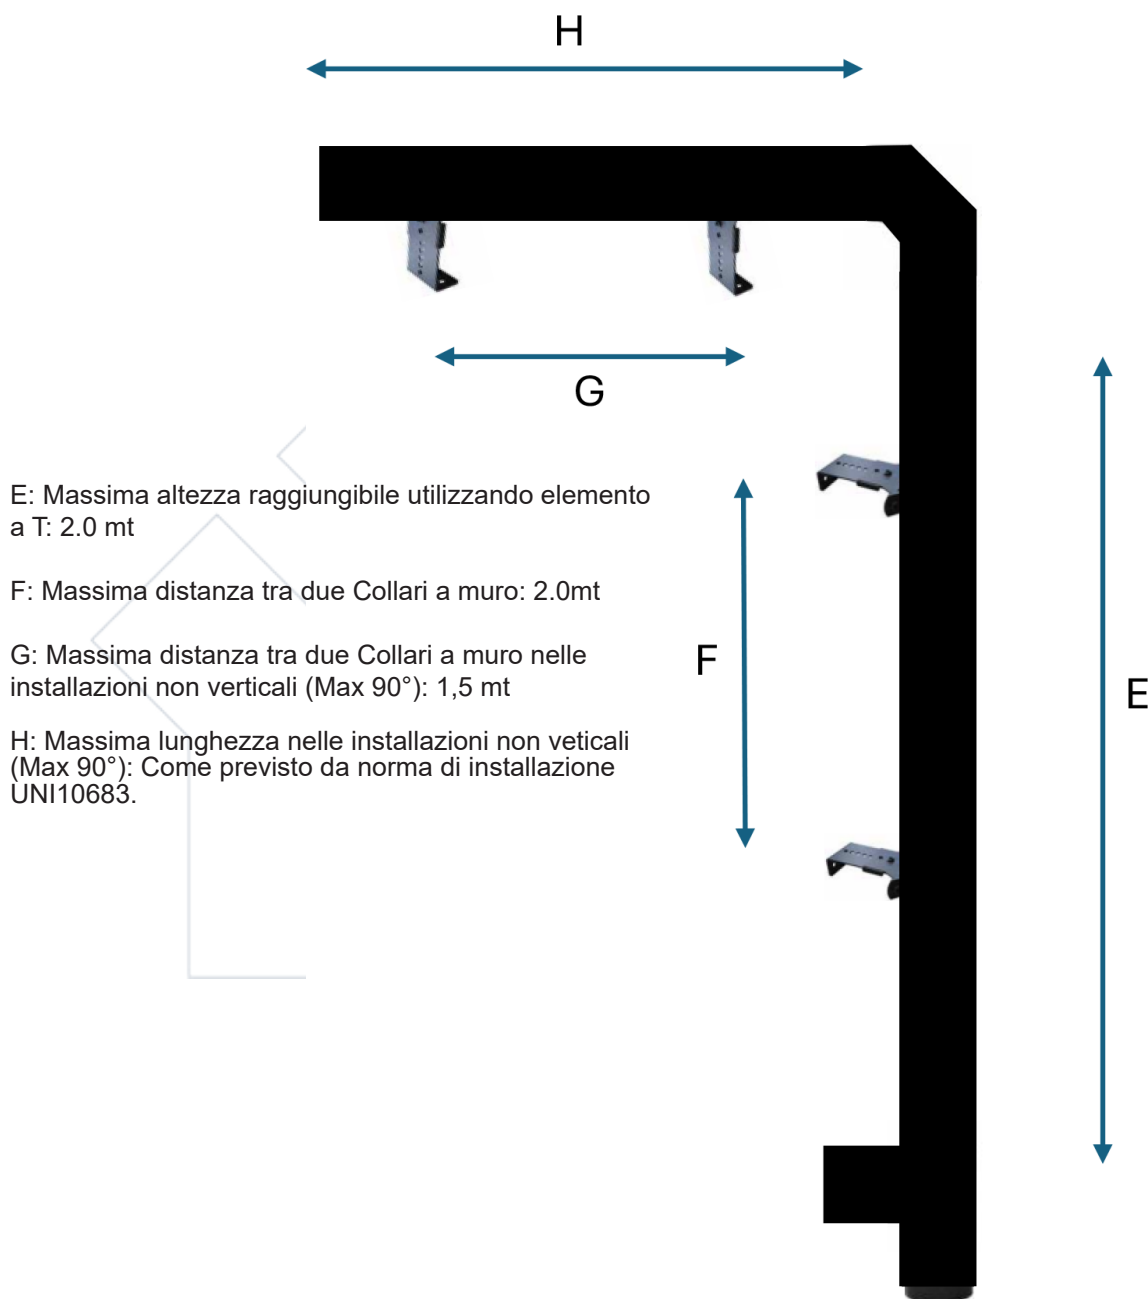

Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio