



# Polymax

## LIBRETTO DI ISTRUZIONI



**SISTEMA CAMINO**

**EUROAIR DS "Inox"**

**EUROAIR DU "Rame"**

**DOPPIA PARETE INOX ISOLATO ARIA**

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: DS/1-24R09**

In accordo al regolamento UE n°305/2011

- Codice identificativo del prodotto tipo:**  
EUROAIR DS  
(da diam 80 + 230mm)
- Uso previsto**  
Sistema fumario doppia parete, interna in acciaio AISI316L, esterna in acciaio AISI304, isolato con 10mm di aria, usato per convogliare i fumi di combustione all'esterno.
- Nome e indirizzo del fabbricante**  
Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
- Mandatario**  
Non applicabile
- Sistema di WVCP**  
2+ / 4
- Norma armonizzata ed organismo notificato**  
**EN 1856-1:2009**  
L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica
- Prestazione dichiarata**  
**Euroair DS** [sistema fumario doppia parete]  
Designazione 1 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50040 O20 (080 + 230)

DOP: DS/1-24R09

# **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: DU/1-24R09**

In accordo al regolamento UE n°305/2011

- Codice identificativo del prodotto tipo:**  
EUROAIR DU  
(da diam 80 + 230mm)
- Uso previsto**  
Sistema fumario doppia parete, interna in acciaio AISI316L, esterna in RAME, isolato con 10mm di aria, usato per convogliare i fumi di combustione all'esterno.
- Nome e indirizzo del fabbricante**  
Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
- Mandatario**  
Non applicabile
- Sistema di WVCP**  
2+ / 4
- Norma armonizzata ed organismo notificato**  
**EN 1856-1:2009**  
L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica
- Prestazione dichiarata**  
**Euroair DU** [sistema fumario doppia parete]  
Designazione 1 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L50040 O20 (080 + 230)

DOP: DU/1-24R09

**Euroair DS**

**Euroair DU**

# AVVERTENZE

Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni camino. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e manutenzione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore ed eseguita a regola d'arte da personale professionalmente qualificato come da normative in vigore.

Per personale qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come previsto nella legge N°46/90 del 05/03/90 e DM 37/08. Si precisa inoltre che la canna fumaria – canale da fumo – condotto deve essere collaudati mediante prova di pressione prima della messa in funzione è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per:

- danni causati da errori nell'installazione;
- inosservanza delle istruzioni date dal costruttore;
- utilizzo di prodotti simili e/o compatibili non forniti da POLYMAXACCIAI.

La canna fumaria dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata progettata.

Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale relativo all'imballaggio dei componenti.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti Normativi sono riferiti alle seguenti norme:

- EN 1443 /03 Camini – Requisiti generali (Chimneys-General requirements)
- Prodotto marcato CE secondo Reg. UE n° 305/2011e conforme
- EN 7129/03 2015 Impiantistica a gas per uso domestico e similare alimentata da rete distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio. Parte 3 – Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
- EN 1856-1:2009 Requisiti per camini metallici parte 1 prodotto sistema camino (Chimneys - Requirements for metal chimneys – Part 1 : system chimney products)
- EN 1856-2:2009 Requisiti per camini metallici Parte 2 condotti interni e canali da fumo metallo (Chimneys- requirements for metal chimneys – Part 2 : metal flue liners and connecting flue pipes)
- EN 1443:2019 Camini – Requisiti generali (Chimneys – General requirements)
- EN 1859:2013 Camini metallici – Metodi di test (Chimneys – Metal chimneys – Test methods)

# CAMPO DI UTILIZZO

I sistemi EUROAIR DS - DU sono idonei per essere asserviti a qualsiasi apparecchio (caldaie a camera stagna, a camera aperta, a condensazione, stufe a pellet) senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile (gassoso, liquido e solido), con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C.  
La tabella n° 9 di seguito riportata, riassume le condizioni sopra descritte.

## CONDIZIONI DI UTILIZZO PER EUROAIR DS - DU

| LIVELLO DI TEMPERATURA             |    |                            |
|------------------------------------|----|----------------------------|
|                                    |    | CON GUARNIZIONI            |
| Nominale di funzionamento          | C° | 200°                       |
| TIPO DI PRESSIONE                  |    |                            |
|                                    |    | CON GUARNIZIONI            |
| Nominale di funzionamento          | Pa | P1                         |
| RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ (H2O) |    |                            |
|                                    |    | CON GUARNIZIONI            |
| Fumi secchi                        |    | Ammessi                    |
| Fumi umidi                         |    | Ammessi                    |
| Combustibili ammessi               |    | Gassosi e Liquidi e Solidi |

**ATTENZIONE!** In locali chiusi dove nell'atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni, sconsigliamo l'uso di camini/canne fumarie in acciaio inossidabile. A tale proposito va prestata particolare attenzione all'impiego di camini nelle lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature, saloni di cosmesi; in questi casi, per i quali **decade ogni tipo di garanzia**, si dovrà utilizzare, come aria per la combustione e come aria ambiente, un' atmosfera priva di tali valori.


# INSTALLAZIONE

Il sistema EUROAIR DS -DU è realizzato con giunti a bicchiere di tipo maschio/femmina su nervature autocentranti ed antischiacciamento come schematizzato in fig. 1. Il posizionamento della guarnizione siliconica nell'apposito alloggiamento, situato all'interno del bicchiere


femmina, garantisce la tenuta ai gas, mentre il giunto rovescio esterno impedisce, evitando la penetrazione all'acqua piovana, il danneggiamento della coibentazione interna.

Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che la designazione del prodotto, riportata sia sul pezzo che sull'imballo, sia idonea all'installazione da effettuare. A questo punto procedere nel seguente modo:

- Assicurarsi che i giunti siano integri e ben puliti: componenti con giunti danneggiati (ad. es. schiacciati e/o ovalizzati) non possono essere utilizzati.
- Installare gli elementi seguendo il senso dei fumi indicato sull'elemento con un'apposita freccia, ovvero con il bicchiere interno femmina rivolto verso l'alto (**Fig. 1**)
- Assicurarsi che la guarnizione siliconica (quando necessaria in funzione della designazione) sia perfettamente inserita nel proprio alloggiamento.
- Innestare tra loro gli elementi fino ad appoggiare la bicchieratura femmina dell'elemento superiore alla nervatura presente sul bicchiere maschio dell'elemento inferiore. Durante questa fase occorre aver cura di non danneggiare la guarnizione (se presente); è consigliabile lubrificare la bicchieratura "maschio" mediante l'utilizzo di comuni scivolanti spray o con sapone liquido.
- Dopo aver innestato due elementi, montare e serrare meccanicamente la fascetta di sicurezza sulla parete esterna, assicurandosi che la vite sia ben serrata (8 N.m). Su ogni fascetta sono riportati 2 numeri indicanti il diametro esterno del profilo; la fascetta è montata correttamente quando il valore maggiore tra i due è posizionato verso l'alto (**Fig. 2**)
- Rispettare gli schemi di montaggio e i criteri di posizionamento degli elementi statici di seguito riportati.
- Tutti i sistemi Polymaxacciai, asserviti ad impianti funzionanti con temperature fino a 200 °C, non necessitano di schermi protettivi al contatto umano.

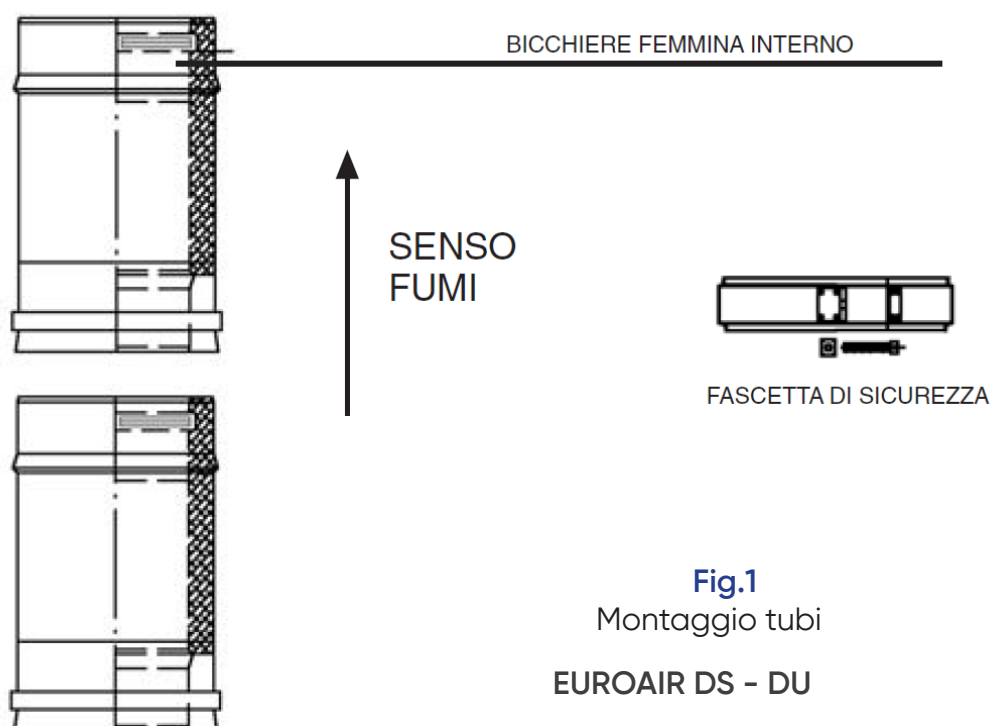


- posizionati ad una distanza minima di 20 mm dal camino.
- Se l'installazione del camino avviene in prossimità di materiali combustibili, rispettare le distanze minime specificate nella designazione del prodotto.

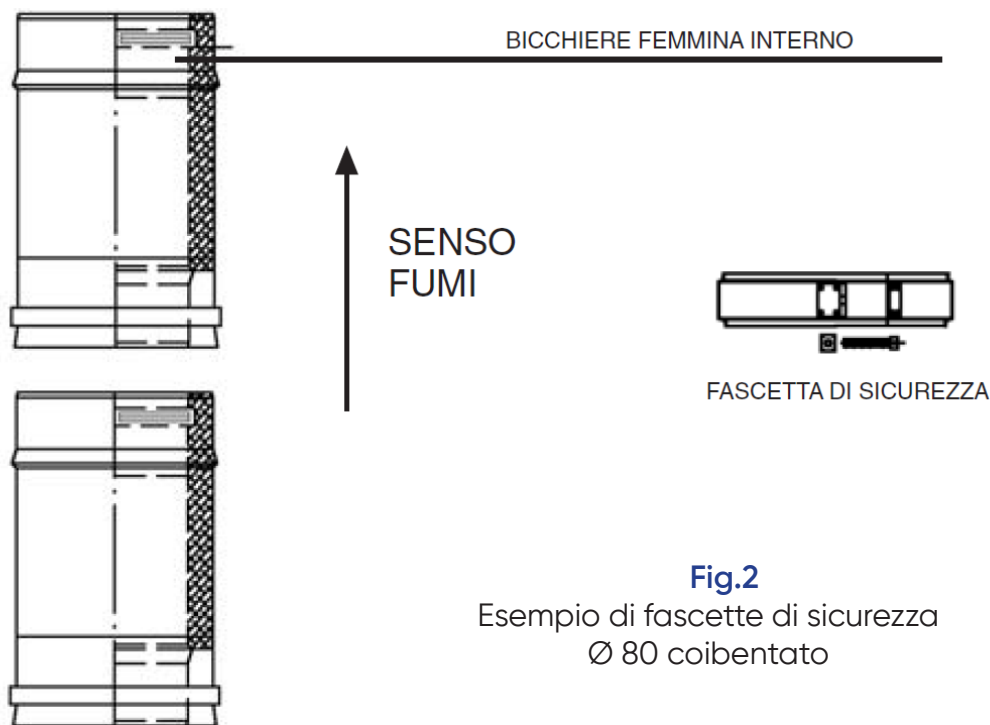


**Fig.2**  
Esempio di fascette di sicurezza  
Ø 80 coibentato

- L'assemblaggio delle coppie angolari con le piastre intermedie o con le piastre di partenza deve avvenire con le seguenti modalità:
- Fissare i due elementi della coppia supporti al muro, creando tra essi un piano di appoggio orizzontale; fissare successivamente la piastra serrando i dadi ai rispettivi bulloni, come illustrato in (Fig. 3a e 3b)

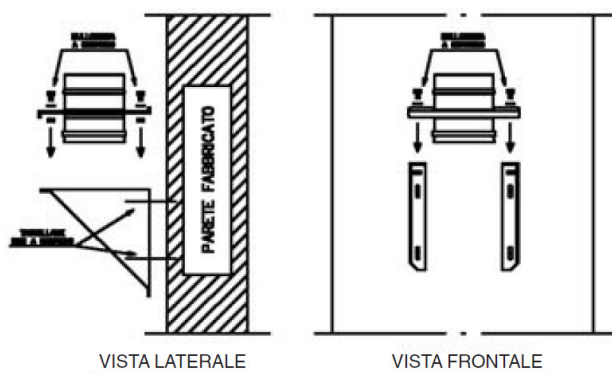


**Fig.3a**  
Installazione coppia angolari  
con piastra intermedia

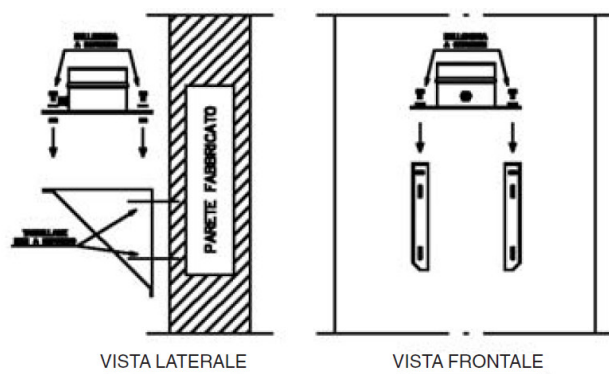

**Fig.3b**  
Installazione coppia angolari  
con piastra di partenza


L'assemblaggio del faldale piano o del faldale inclinato, con relativa fascetta per faldale, deve avvenire con le seguenti modalità:

- 1) Sul tubo uscente dalla soletta / falda infilare dall'alto il faldale piano / faldale inclinato appoggiandolo sul tetto.
- 2) Avvolgere il tubo e il cono del faldale con la fascetta per faldale serrando le viti e sigillando il tutto con un leggero velo di silicone (**Fig. 4a e 4b**)

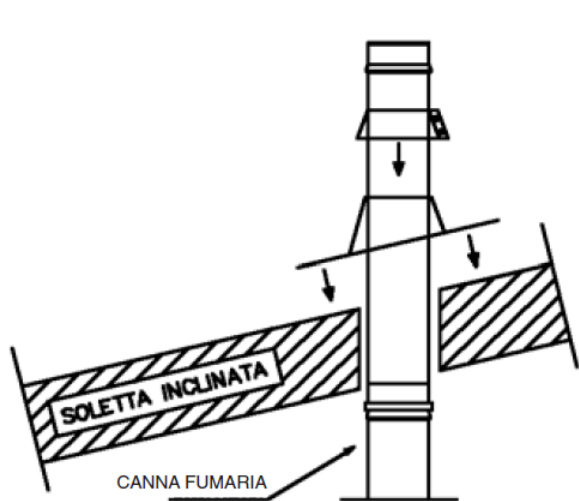

**Fig.4a**

Schema di montaggio del faldale  
inclinato  
con fascetta antintemperie

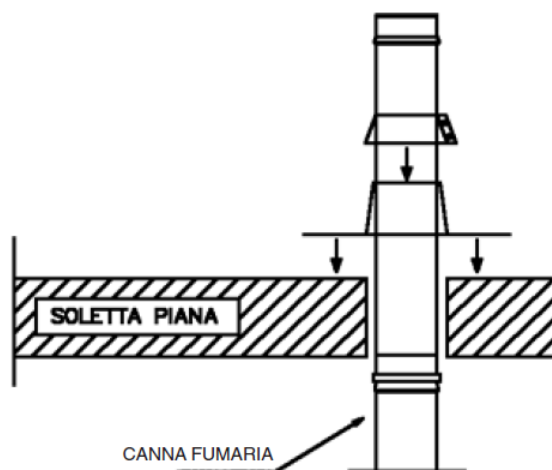

**Fig.4b**

Schema di montaggio del faldale  
piano  
con fascetta antintemperie

# SCHEMI DI MONTAGGIO

## SCHEMA DI MONTAGGIO PER CONDOTTI LAVORANTI IN PRESSIONE POSITIVA FINO A 200 PA E IN PRESSIONE NEGATIVA


Eseguite le verifiche di cui al punto 2., si procede al montaggio del camino secondo le seguenti fasi:

- posizionare alla base della canna fumaria una piastra di partenza con scarico laterale oppure un elemento tappo scarico condensa con eventuale sifone; verificare la stabilità e la messa in bolla degli elementi per garantire la verticalità del camino.
- proseguire quindi con un elemento d'ispezione che può essere:
  - ) dotato di tappo tondo completo di guarnizione di tenuta, per condotti funzionanti anche in pressione positiva fino a 200 Pa, a umido e/o temperature fino a 200 °C. (L'elemento ispezione tonda deve essere sempre montato sotto l'elemento T 90°)
- Proseguire posizionando gli elementi lineari necessari a raggiungere la quota di innesto del canale da fumo al camino
- Inserire ora il raccordo T 90° che permette di collegare il canale da fumo al camino
- posizionare gli elementi lineari fino a raggiungere la quota di sbocco desiderata. Nel caso in cui si renda necessario uno spostamento laterale, occorre eseguirlo rispettando le prescrizioni riportate nelle dichiarazioni di conformità (da Tab. 1 a Tab. 8 in funzione del sistema utilizzato) alla voce **"installazione non verticale"**.
- Nel caso di attraversamento tetti/solai, utilizzare il prodotto ATT. TETTO che garantisce la sicurezza contro l'incendio. L'elemento viene installato negli attraversamenti dei solai/tetti a contatto diretto con il materiale combustibile.
- Raggiunta la quota di sbocco, tenendo in considerazione le altezze minime imposte dalle norme vigenti e della massima altezza a sbalzo riportate nelle dichiarazioni di conformità (da Tab. 1 a Tab. 8 in funzione del sistema utilizzato) alla voce **"resistenza al vento"**, installare il terminale di uscita fissandolo alla canna fumaria con una fascetta di bloccaggio
- terminate le operazioni di montaggio, deve essere fissata nelle vicinanze del camino e in luogo ben visibile la placca d'identificazione fornita dal costruttore; le modalità di compilazione sono riportate in appendice A.



**Fig.3**


Schema di montaggio  
di un camino singolo

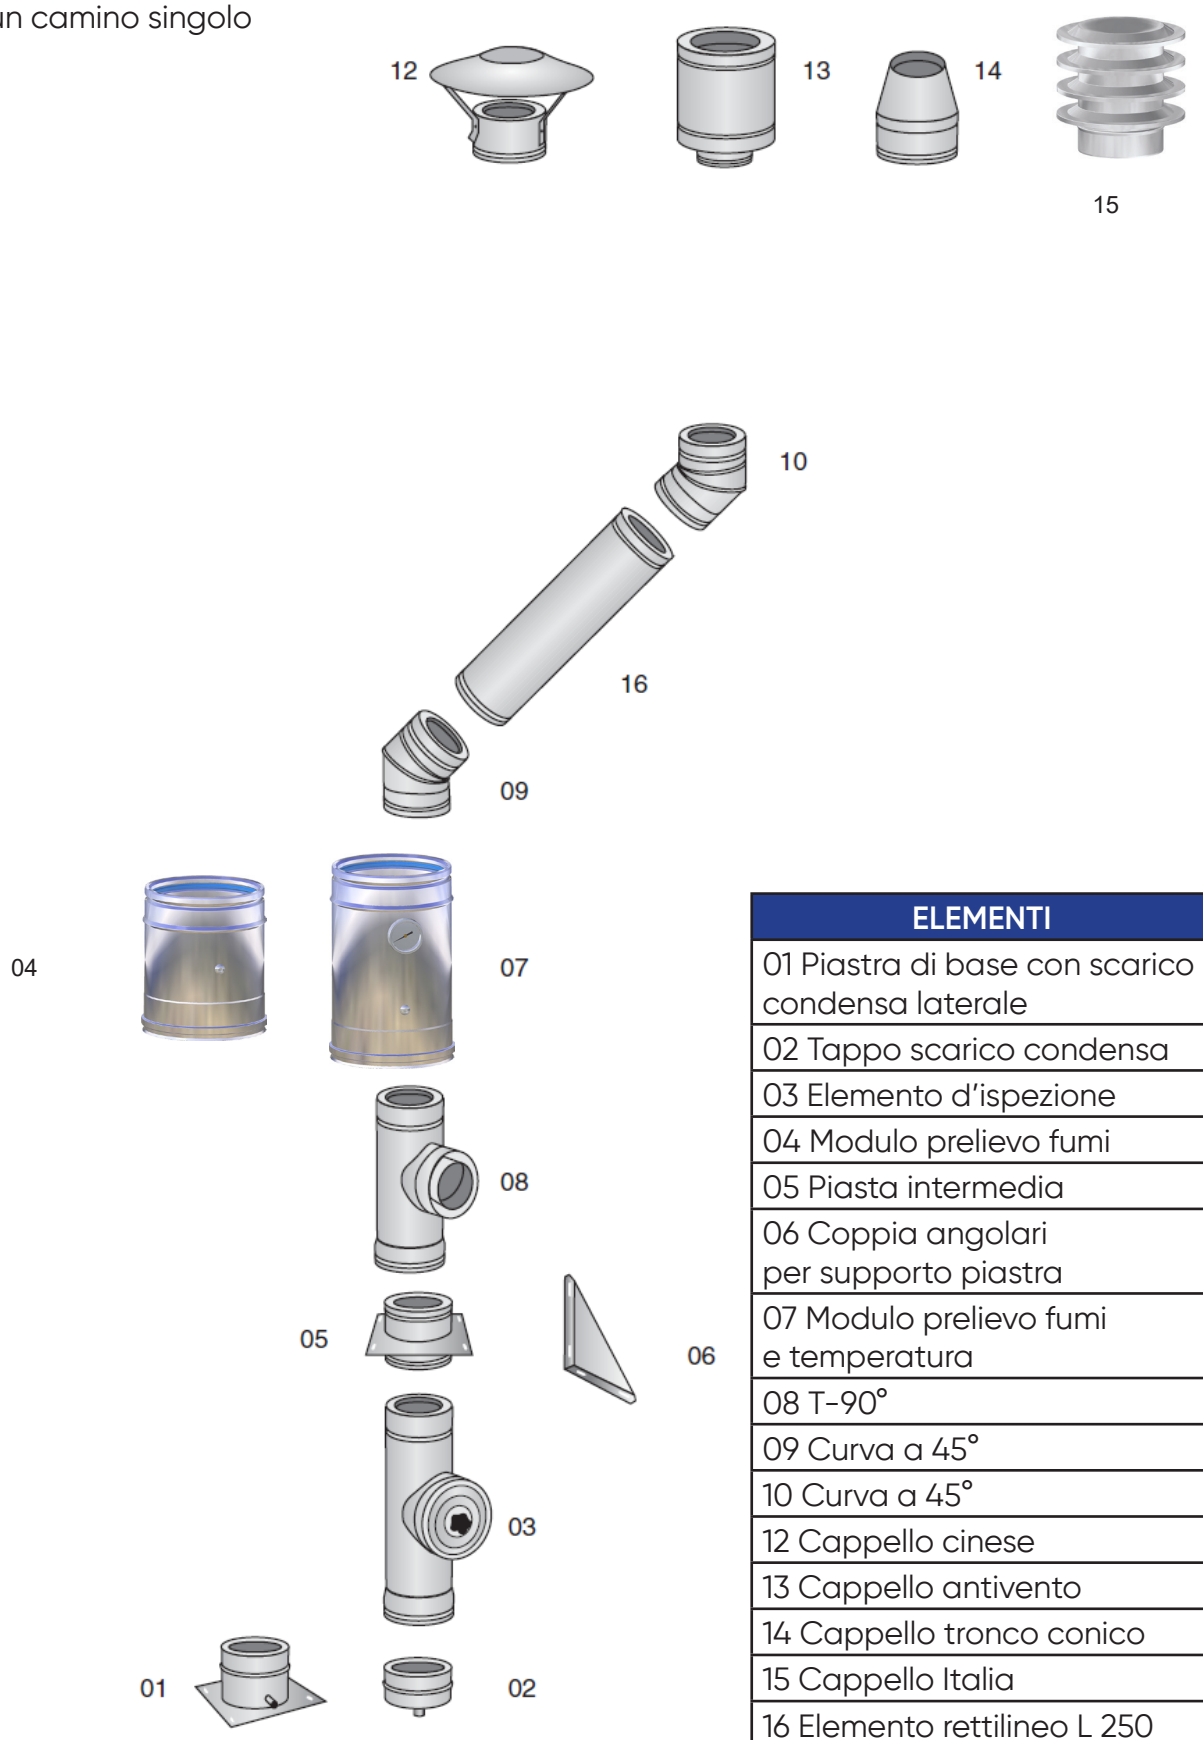


**SCHEMA DI MONTAGGIO PER CANNE FUMARIE COLLETTIVE  
ASSERVITE AD APPARECCHI DI TIPO B  
(FIG. 4A E 4B)**

Eseguite le verifiche di cui al punto 2., si procede al montaggio del camino secondo le seguenti fasi:

- posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con scarico laterale oppure un elemento scarico condensa; verificare la stabilità e la messa in bolla degli elementi per garantire la verticalità del camino
- Proseguire quindi con un elemento d'ispezione che può essere:
  - dotato di tappo tondo completo di guarnizione di tenuta, per condotti funzionanti anche in pressione positiva fino a 200 Pa, a umido e/o temperature fino a 200 °C
- Proseguire posizionando gli elementi lineari necessari a raggiungere la quota di innesto del canale da fumo al camino
- Inserire ora il raccordo a T che permette di collegare il canale da fumo al camino: in funzione della tipologia dell'impianto prevista dal progettista, dovrà essere installato un raccordo a T 90 di tipo coassiale (**fig. 4 B**) oppure inclinato a 45° (**fig. 4 A**)
- Posizionare quindi gli elementi lineari fino a raggiungere la quota di sbocco desiderata. Raggiunta la quota di sbocco, tenendo in considerazione le altezze minime imposte dalle norme vigenti e della massima altezza a sbalzo riportate nelle dichiarazioni di conformità (da Tab. 1 a Tab. 8 in funzione del sistema utilizzato) alla voce "**resistenza al vento**", installare il terminale di uscita fissandolo alla canna fumaria con una fascetta di bloccaggio
- Terminare le operazioni di montaggio, deve essere fissata nelle vicinanze del camino e in luogo ben visibile la placca d'identificazione fornita dal costruttore; le modalità di compilazione sono riportate in appendice A.

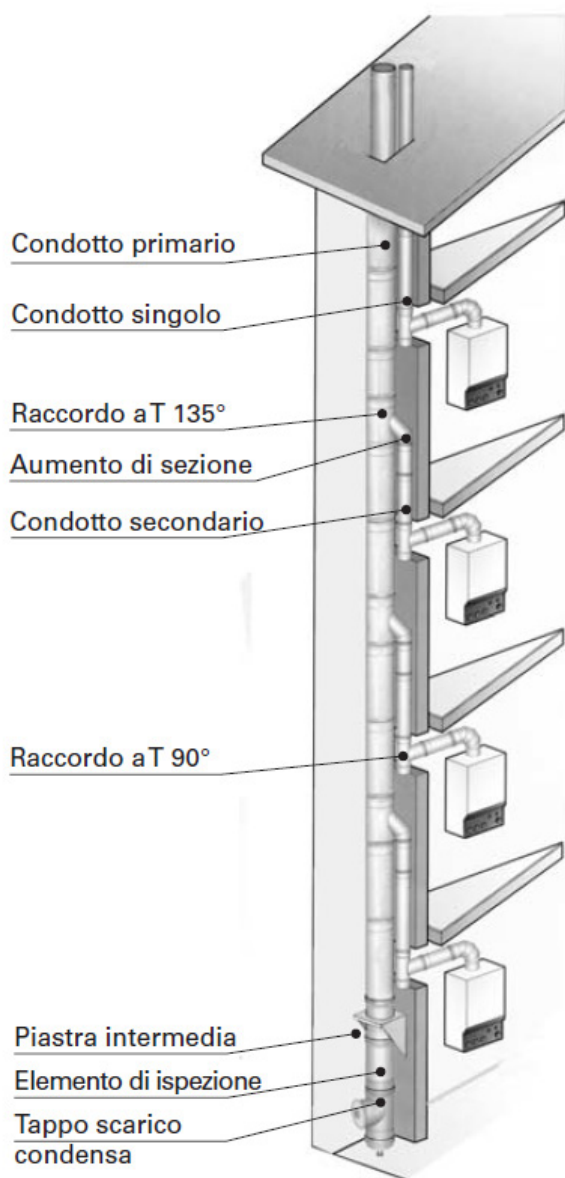

**Fig.4a**  
Canna ramificata

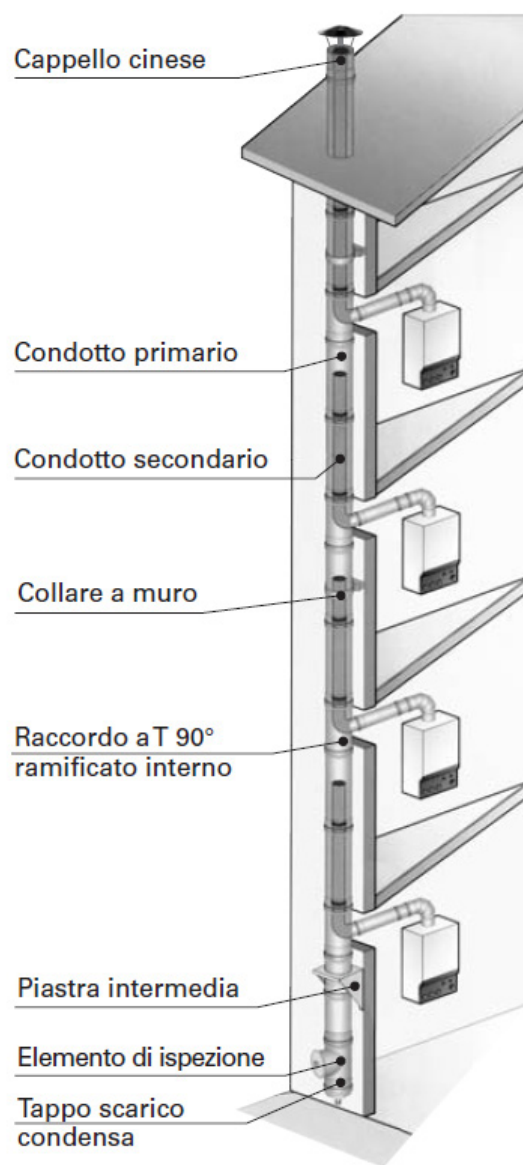

**Fig.4b**  
Canna coassiale


## SCHEMA DI MONTAGGIO PER CANNE FUMARIE COLLETTIVE ASSERVITE AD APPARECCHI DI TIPO C

- Eseguite le verifiche di cui al punto 2., si procede al montaggio del camino secondo le seguenti fasi:
- Posizionare alla base della canna fumaria una piastra di base con scarico laterale oppure un elemento scarico condensa con eventuale sifone; verificare la stabilità e la messa in bolla degli elementi per garantire la verticalità del camino
- Proseguire quindi con un elemento d'ispezione che può essere:
  - ) dotato di tappo tondo completo di guarnizione di tenuta, per condotti funzionanti anche in pressione positiva fino a 200 Pa e/o temperature fino a 200 °C
- Proseguire posizionando gli elementi lineari necessari a raggiungere la quota di innesto del primo canale da fumo al camino.
- Inserire ora il 1° raccordo a T90 ridotto a Ø 80 che permette di collegare il canale da fumo al camino.
- Posizionare al di sopra del primo allacciamento, un elemento che permetta di rilevare la temperatura e la pressione come illustrato nella figura.
- Posizionare quindi gli elementi lineari fino a raggiungere la quota di sbocco desiderata. Nel caso in cui si renda necessario uno spostamento laterale (sono consentiti al massimo 2 spostamenti a 30°), occorre eseguirlo rispettando le prescrizioni riportate nelle dichiarazioni di conformità (da Tab. 1 a Tab. 8 in funzione del sistema utilizzato) alla voce "**Installazione non verticale**".
- Posizionare al di sopra dell'ultimo allacciamento un elemento che permetta di rilevare la temperatura e la pressione
- Raggiunta la quota di sbocco, tenendo in considerazione le altezze minime imposte dalle norme vigenti e della massima altezza a sbalzo riportate nelle dichiarazioni di conformità (da Tab. 1 a Tab. 8 in funzione del sistema utilizzato) alla voce "Resistenza al vento", installare il terminale di uscita fissandolo alla canna fumaria con una fascetta di bloccaggio
- Terminate le operazioni di montaggio, deve essere fissata nelle vicinanze del camino e in luogo ben visibile la placca d'identificazione fornita dal costruttore; le modalità di compilazione sono riportate in appendice A.

### AVVERTENZA

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ogni installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle normative vigenti in materia e di eventuali regolamenti locali secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato ed installata a regola d'arte da tecnico abilitato come previsto dalle regolamentazioni vigenti.



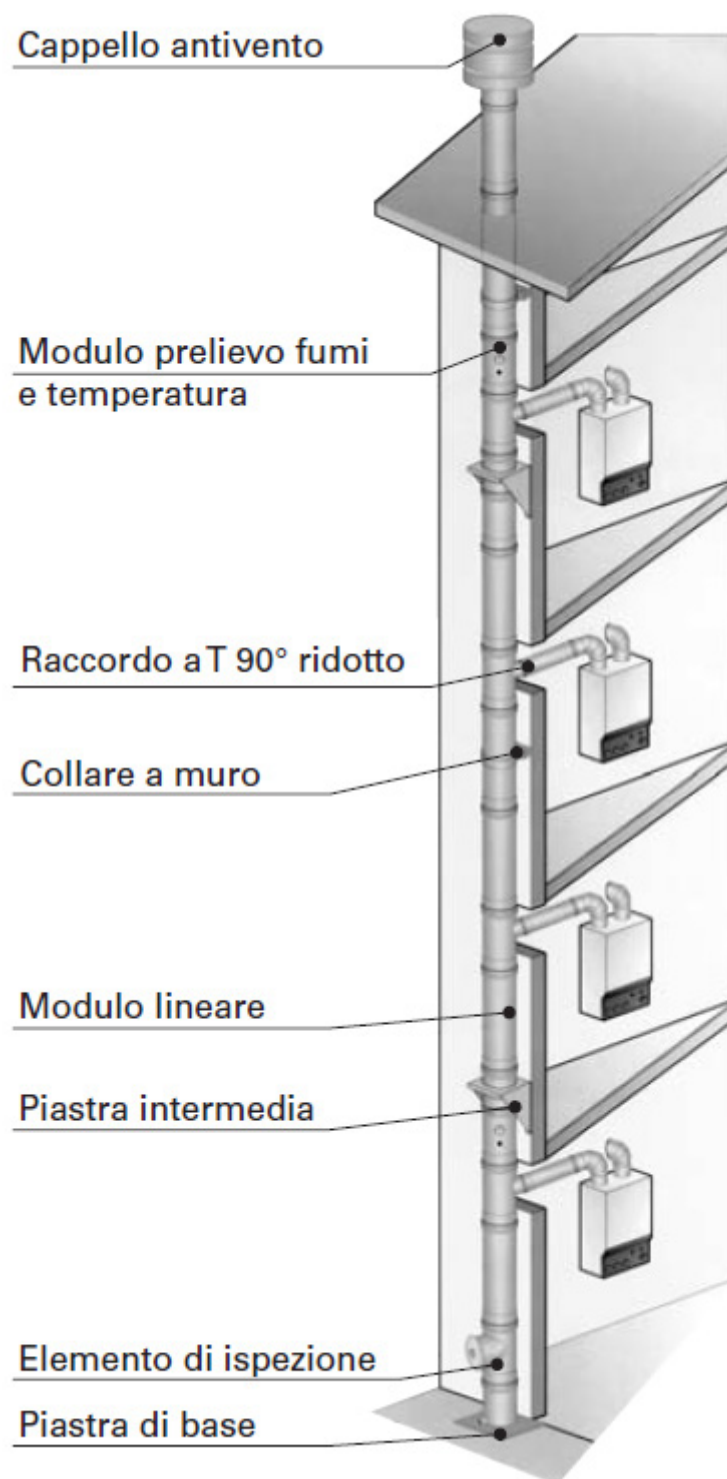

**Fig.5**  
Montaggio di una canna fumaria  
di tipo C

# MANUTENZIONE E CONTROLLI

La manutenzione dei camini metallici è di fondamentale importanza per mantenere inalterate nel tempo le condizioni progettuali e le caratteristiche di funzionamento.

Sarà quindi necessario eseguire una manutenzione programmata, effettuata da tecnici qualificati, secondo una periodicità determinata sia con gli utenti che con la figura responsabile dei camini in osservanza con le specifiche delle norme vigenti.

Fatta salve disposizioni normative, si consiglia di intervenire con la seguente frequenza minima:

- Combustibili gassosi: 1 volta l'anno
- Combustibili liquidi: ogni 6 mesi
- Combustibili solidi: ogni 3 mesi

La pulizia del canale da fumo dovrà avvenire con adeguate attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Nell'ambito della manutenzione ordinaria, se necessario, è sufficiente pulire le pareti interne del camino/ canna fumaria mediante una spugna o una spazzola di plastica applicate ad un aspo; **vanno evitati tassativamente strumenti in ferro.**

Per tale operazione, alla base della camera fumaria, deve essere installata una camera di raccolta di incombusti, l'accesso alla quale è garantito tramite uno sportello metallico di chiusura. Aprendo lo sportello di ispezione, è possibile accedere all'interno del camino / canna fumaria per effettuare gli interventi del caso. È possibile accedere al suo interno anche rimuovendo il comignolo o direttamente attraverso l'eventuale terminale posto alla sommità. Lo smaltimento delle condense e/o acqua piovana deve essere sempre consentito mediante il collegamento del tappo condensa" o piastra di base ad uno scarico. Si raccomanda, durante la manutenzione, di verificare il libero deflusso delle condense. Una buona e completa manutenzione comprende anche una verifica della corretta giunzione tra gli elementi, dell'integrità della coibentazione e della parete interna del camino.

## GARANZIE

È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore, nel caso in cui non vi sia un'evidenza oggettiva che una corretta manutenzione sia stata effettuata da tecnici qualificati.

Polymaxacciai riconosce come tale esclusivamente tecnici associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini), in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di specializzazione.

# APPENDICE "A"

## PLACCA DI IDENTIFICAZIONE \*

### ATTENZIONE

**COMPILARE A CURA DELL'INSTALLATORE SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE  
NELLA PAGINA SEGUENTE**

\* In caso di smarrimento o di mancata consegna della targhetta si prega di richiederla con urgenza contattando il Ns. Ufficio Tecnico.



# Polymax



Certificato CE: 0476-CPR-5386

Via del lavoro 22/B - 31033 - Castelfranco Veneto TV - Tel. 0423.724239 - [www.polymaxacciai.it](http://www.polymaxacciai.it)

☐ EUROAIR DS - INOX

☐ EUROAIR DU - RAME

### SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE:

1) Designazione EN 1443 : \_\_\_\_\_

2) Diam. \_\_\_\_\_ mm    3) Distanza da materiali combustibili \_\_\_\_\_ mm

4) Installatore (Nome e indirizzo) \_\_\_\_\_

5) Data \_\_\_\_\_

Targhetta modello 10- Rev. 00 - Gennaio 2025

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta dati di impianto deve essere applicata nelle immediate vicinanze del camino, in posizione visibile, essa deve essere compilata da parte dell'installatore e deve riportare le seguenti informazioni:

- 1) Designazione secondo la norma **EN 1443** del camino
- 2) Diametro interno nominale del camino (in mm)
- 3) Distanza minima da materiale combustibile (in mm)
- 4) Dati dell'installatore
- 5) Data di installazione

## ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN CAMINO TIPO: EUROAIR DS - DU

| TABELLA COMPARATIVA |                                 |                                                   |                      |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| CASO                | NORMA EN 1443                   | NORMA EN 1856-2                                   | TIPO DI COMBUSTIBILE |
| A                   | EN 1443 T200 P1 W V2 L50040 O20 | EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O20 CON GUARNIZIONE | SOLIDO, GAS, GASOLIO |

Al punto 1) designazione secondo la norma **EN 1443** del camino inserire uno dei tre casi in base al tipo di funzionamento dell'impianto:

### Dove per esempio nel caso A di EUROAIR DS - DU :

Norma di riferimento: EN 1443

Classe di temperatura: T200

Classe di pressione: P1

Resistenza alla condensa: W

Resistenza alla corrosione: V2

Resistenza all'incendio da fuliggine e distanza dal materiale combustibile: O20

Al punto 2) compilare inserendo il DN stampigliato sul tubo o sulla scatola, espresso in mm.

Al punto 3) inserire nella designazione:

→ nel caso di funzionamento in pressione positiva con combustibile gas e gasolio in funzione del diametro

→ nel caso di funzionamento in depressione con combustibile gas e gasolio in funzione del diametro

→ nel caso di funzionamento in depressione con combustibile solido in funzione del diametro

Al punto 4) inserire il nome e l'indirizzo dell'installatore

Al punto 5) inserire la data di installazione


### ATTENZIONE

La compilazione e collocazione della targa è a carico dell'installatore. Da posizionarsi sul rivestimento del tubo esterno o sull'involucro.



# APPENDICE "B"

## RESISTENZE MECCANICHE PER IL PRODOTTO EUROAIR DS - DU (CON E SENZA GUARNIZIONE)

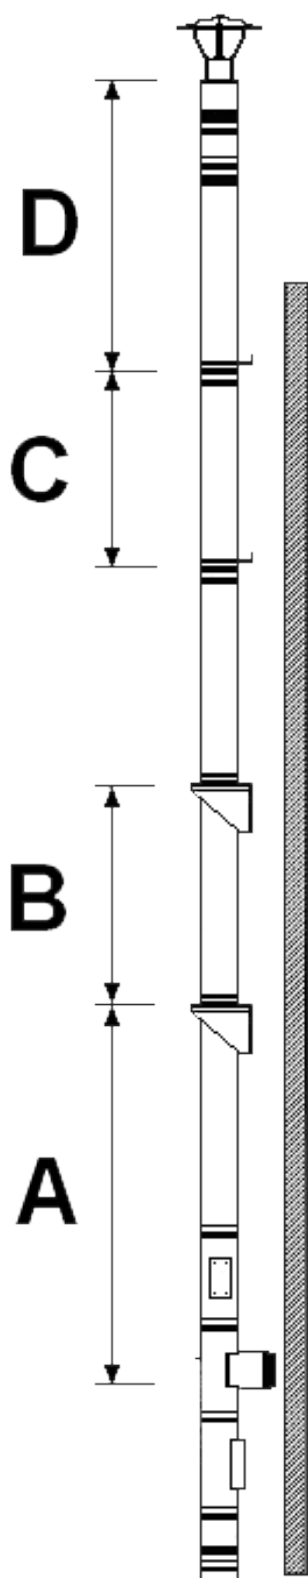

A : massima altezza raggiungibile utilizzando l'elemento a T 90 con elemento base una piastra di partenza.

B: massima altezza supportata dall'elemento piastra intermedia con coppia supporti

C: massima distanza tra due collari a muro

D: massima altezza raggiungibile al di sopra dell'ultimo collare a muro.

| Diam.<br>(mm) | Metri |    |   |     |
|---------------|-------|----|---|-----|
|               | A     | B  | C | D   |
| 80            | 77    | 37 | 4 | 1,5 |
| 100           | 63    | 31 | 4 | 1,5 |
| 130           | 49    | 24 | 4 | 1,5 |
| 150           | 43    | 22 | 4 | 1,5 |
| 160           | 41    | 20 | 4 | 1,5 |
| 180           | 33    | 18 | 4 | 1,5 |
| 200           | 25    | 16 | 4 | 1,5 |

Per eventuali richieste di spessore superiori da quelli indicati in tabella contattare l'Ufficio Tecnico Polymaxacciai

# APPENDICE "C"

FAC – SIMILE di etichette riportate sull'imballo della serie EUROAIR DS – DU

Etichetta sulla scatola  
Cod. DS060.100000



Polymax  
GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

Polymaxacciai S.R.L. • Via del Lavoro 22/B  
Castelfranco Veneto 31033 (TV) Italy  
info@polymaxacciai.it • www.polymaxacciai.it



DIGITAL ENVIRONMENTAL LABEL

100

LOTTO: 251028

DOP: DS/1-24R09



CE<sup>08</sup><sub>0476</sub>

**DS060100000**

Modulo lineare h. 1000 - EuroAir DS - inox 316L  
Ø 100

|           |                      |                         |
|-----------|----------------------|-------------------------|
| EN 1856-1 | con<br>guarnizione   | T200 P1 W V2 L50040 O20 |
|           | senza<br>guarnizione | T600 N1 W V2 L50040     |
|           |                      |                         |
|           |                      |                         |



Etichetta sulla scatola  
Cod. DS060.100000



DIGITAL ENVIRONMENTAL LABEL



**Polymaxacciai S.r.l.**  
**DS060100000**

LOTTO: 251028

Modulo lineare h. 1000 - EuroAir DS - inox 316L Ø 100

EN 1856-1

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| con guarnizione      | T200 P1 W V2 L50040 O20 |
| senza<br>guarnizione | T600 N1 W V2 L50040     |
|                      |                         |
|                      |                         |

CE<sup>08</sup><sub>0476</sub>

DOP • DS/1-24R09





# RICICLABILITÀ IMBALLI E PRODOTTI

E' responsabilità dell'utilizzatore smaltire correttamente i materiali che Polymaxacciai utilizza per le procedure di spedizione e di imballo dei prodotti.

E' altresì responsabilità di chi smaltisce gli articoli Polymaxacciai a fine vita. Qui di seguito si indicano i codici CER relativi ai materiali utilizzati per l'imballo e per materiali costruttivi dei prodotti Polymaxacciai S.r.l.

Tutti i materiali sono da smaltire negli appositi siti atti a raccogliere, in modo differenziato, i rifiuti.

## TABELLA IMBALLI E MATERIALI COSTRUTTIVI

| MATERIALE             | CODICE  | LOGO                                                                                | MATERIALE                      | COD. CER |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Pellet in legno       | FOR 50  |    | Alluminio                      | 170402   |
| Lastra alveolare      | PP 05   |    | Acciaio Zincato                | 170405   |
| Regge in ferro        | FE 40   |  | Acciaio al Carbonio verniciato | 170405   |
| Regge in plastica     | 01 PET  |  | Acciaio al Carbonio smaltato   | 170405   |
| Cartone               | PAP 20  |  | Acciaio AISI 316 - 304         | 170405   |
| Filo estensibile      | PP 05   |  | Rame                           | 170401   |
| Sacchetti di plastica | HDPE 02 |  | Guarnizioni silicone           | 070217   |
| Graffette metalliche  | FE 40   |  | Lana di roccia                 | 170604   |
|                       |         |                                                                                     | Fibra Ceramica                 | 170604   |
|                       |         |                                                                                     | PVC                            | 170203   |
|                       |         |                                                                                     | PP                             | 170203   |
|                       |         |                                                                                     | Silicato di calcio             | 170604   |

Verificare le disposizioni del comune di riferimento.



## **POLYMAXACCIAI S.r.l**

Via del Lavoro 22/B Z.I. • 31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY

Website: [www.polymaxacciai.it](http://www.polymaxacciai.it) • Tel. uff. +39 0423 72 42 39 • Tel. amm. +39 0423 74 39 07 • E-mail: [info@polymaxacciai.it](mailto:info@polymaxacciai.it)

P. IVA e Cod. Fiscale: 03473140261 • R.E.A: TV-274608 • Cap. Soc. 200.000,00 € i.v. • Codice SDI: EH1R83N